

Mimořádné úkoly ve zdravotnických zařízeních v roce 2014


Pracovníci odboru protiepidemického, Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě, provedli ve vytipovaných zdravotnických zařízeních Moravskoslezského kraje šetření v rámci celostátně a regionálně stanovených priorit s níže uvedenými výsledky.

1. **Stomatologické ambulance** – byly provedeny kontroly dodržování hygienického režimu s provedením bakteriologických stěrů stomatologických koncovek ve 30-ti vybraných stomatologických ambulancích v Moravskoslezském kraji, ve kterých bylo celkem odebráno 250 stěrů.

Závěry z mimořádného úkolu

- Z celkového počtu 250-ti odebraných vzorků bylo 75,3% negativních a ve 21,4% byla vykultivována vzdušná flóra (jedná se o mikroorganismy, které se běžně vyskytují v prostředí a nemají vliv na zdraví člověka) a ve 3,3% podmíněně patogenní flóra (za určitých podmínek může vyvolat onemocnění).
- Zjištěné nedostatky při provedených kontrolách byly především v oblasti sterilizace a manipulace se sterilním materiálem, v oblasti dezinfekce, manipulace a likvidace s nebezpečným odpadem.
- Při kontrole sterilizace byly zjištěny nedostatky ve 4 stomatologických ordinacích, ve všech byl vydán příkaz k pozastavení sterilizačního přístroje. V 9 stomatologických ordinacích byl vydán peněžitý příkaz za nedostatky v oblasti sterilizace, dezinfekce, manipulace s nebezpečným a ostrým odpadem a za chyby spojené s úklidem ordinací.

Zjištěné nálezy odebraných vzorků ve stomatologických ordinacích MS kraje v roce 2014
(v procentech)

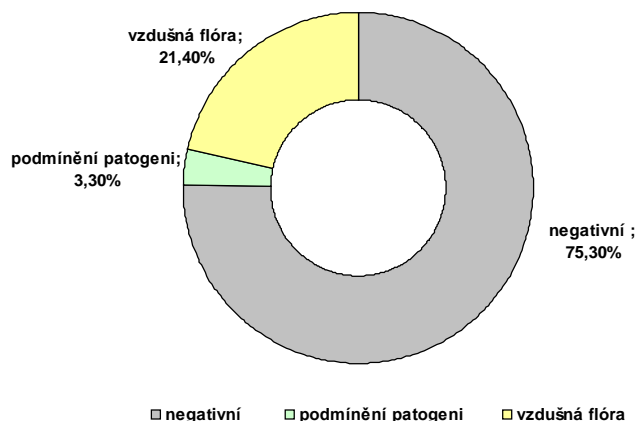


2. **Hemodialyzační pracoviště** – byly provedeny kontroly dodržování hygienického režimu s provedením bakteriologických stěrů na 12 hemodialyzačních pracovištích Moravskoslezského kraje. Na každém pracovišti bylo odebráno celkem 30 vzorků a 1 odběr dezinfekčního prostředku k povrchové dezinfekci ke stanovení koncentrace chemickou analýzou.

Závěry z mimořádného úkolu

- Laboratorní kultivace prokázala ve většině provedených bakteriálních odběrů kontaminaci vzdušnou flórou. Podmíněně patogenní kmeny byly zjištěny u 21 odebraných vzorků a to převážně z pracovních ploch a pomůcek, které přichází do častého kontaktu s rukama personálu.
- Laboratorní výsledky byly projednány s odpovědnými pracovníky jednotlivých hemodialýz, kteří provedli příslušná nápravná opatření.

- Na 2 pracovištích, na kterých byla laboratorní analýzou zjištěna nevyhovující koncentrace dezinfekčních pracovních roztoků byl personál proškolen ohledně správné přípravy a ředění dezinfekce.

Zjištěné nálezy odebraných vzorků na hemodialyzačních pracovištích MS kraje v roce 2014
(v procentech)

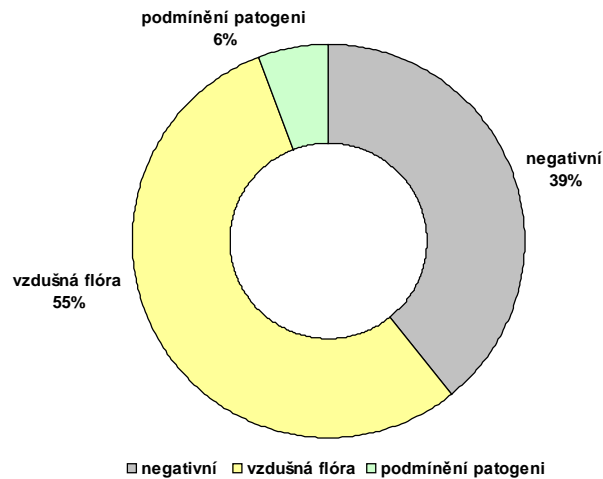


3. **Chirurgické a ortopedické zákrové sály** – byly provedeny kontroly vytipovaných kritických míst a kontroly dodržování hygienického režimu před invazivním výkonem na vybraných 6 chirurgických a 6 ortopedických zákrových sálech.

Závěry z mimořádného úkolu

- Z celkového počtu 240-ti odebraných vzorků bylo 55,4% negativních, ve 41,3% byla vykultivována vzdušná flóra a ve 3,3% podmíněně patogenní flóra.
- Zjištěné nedostatky při provedených kontrolách byly především v oblasti mytí a dezinfekce povrchů, provozovateli byla realizována nápravná opatření.

Zjištěné nálezy odebraných vzorků v ortopedických a zákrových sálech MS kraje v roce 2014
(v procentech)

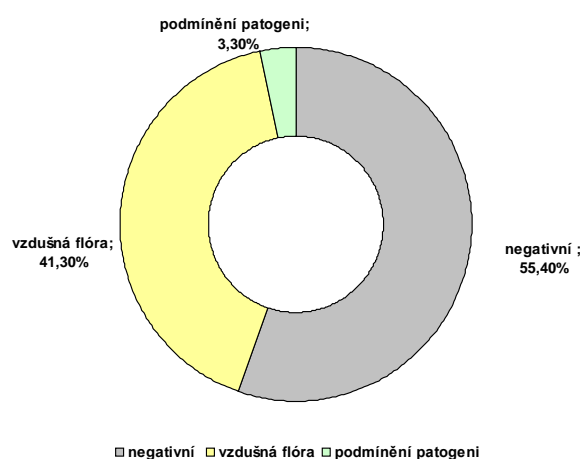

4. **Pracoviště oftalmologie** - krajskou prioritní oblasti v roce 2014 byl výkon státního zdravotního dozoru v očních lůžkových a ambulantních zařízeních. Celkem bylo provedeno 106 kontrol. Nebyly shledány nedostatky v dodržování provozního řádu a platné legislativy a nebyly uděleny sankce.