


KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ

Vážení návštěvníci,

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje informuje o nezbytné opravě vstupního schodiště budovy KHS MSK Ostrava, Na Bělidle 7, Ostrava 702 00. Z tohoto důvodu je pro vstup do budovy nutno použít náhradní zadní vchod, viz orientační plánec níže.

Tato situace bude trvat cca do konce měsíce května, za případné potíže se omlouváme a děkujeme za pochopení.

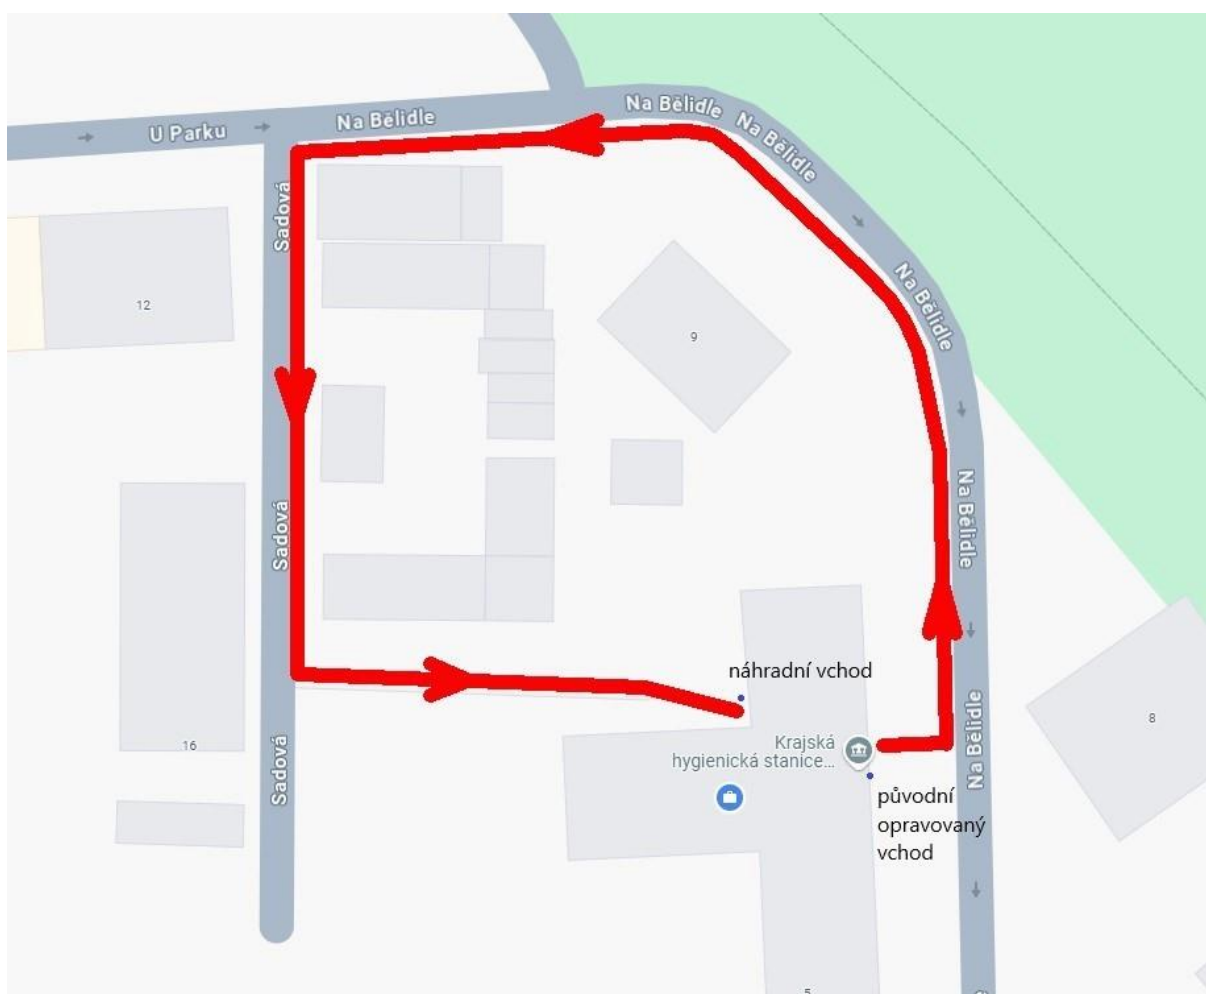

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khsoba.cz, www.khsoba.cz, ID datové schránky: w8pai4f