


Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

S blížícím se koncem prázdnin odebrali zaměstnanci KHS MSK v souladu s letošním monitorovacím kalendářem již předposlední vzorky vody z povrchových vod využívaných ke koupání. Vzorky vody byly odebrány v okresech Karviná (tři koupací místa na Těrlické přehradě, Vrbické a Kališovo jezero), a Bruntál (Nová Pláň, Roudno a Leskovec na Slezské Hartě, lom Svobodné Heřmanice, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Pod hradem v Bohušově) a Opava (Stříbrné jezero v Opavě a nádrž v Budišově nad Budišovkou).

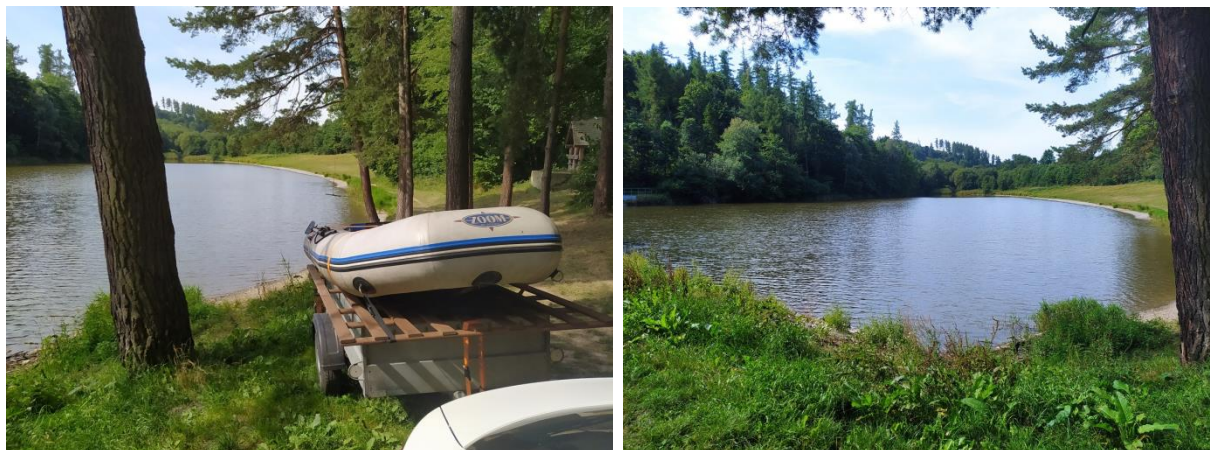

VN Budišov nad Budišovkou, okres Opava. Foto: KHS MSK

Výsledky laboratorních analýz potvrdily přetrvávající nevyhovující kvalitu vody v rybníku Pod hradem v Bohušově. Nadále zde platí [zákaz koupání](#) z důvodu masivního rozvoje sinic.

Ve srovnání s minulým týdnem došlo ke zhoršení kvality vody ve Vrbickém jezeře v Bohumíně z důvodu zvýšení množství sinic. Voda zde představuje zdravotní riziko pro vnímavé jedince – malé děti, těhotné ženy, alergiky. Pro tyto skupiny platí doporučení osprchovat se po koupání nejlépe v pitné vodě. K ověření vývoje kvality vody budou v následujícím týdnu odebrány kontrolní vzorky. Nutno upozornit, že toto jezero je navíc rizikové i s ohledem na potvrzený výskyt cercárií v této sezóně, stejně jako v případě Těrlické přehrady.

Koupání v ostatních uvedených nádržích je bez zdravotních rizik.



Vrbické jezero, okres Karviná. Foto: KHS MSK

V tomto týdnu zajistil provozovatel přírodního koupaliště – Karvinské moře další kontrolu kvality vody. Laboratorní rozborů potvrdily vyhovující kvalitu vody ke koupání v této nádrži.

Mimořádně byly odebrány vzorky ke kontrole v jezeře štěrkovny Hlučín. Laboratorní analýzy prokázaly oproti minulému týdnu zlepšení kvality vody, koupání v jezeře již není nutné omezovat.



Štěrkovna Hlučín, okres Opava. Foto: KHS MSK

V průběhu minulého týdne byla ověřena kvalita vody v přírodním koupacím biotopu Plovárna Na výsluní v obci Úvalno na Bruntálsku. Rovněž byla provedena kontrola kvality vody v některých nádržích ke koupání: velká nádrž u Wellness hotelu Bahenec, obě nádrže v Klimkovicích, Kuňkálíště v Ostravě – Proskovicích a v bazénu plavci v areálu letního koupaliště v Ostravě-Porubě, který je provozován v režimu přírodního koupaliště. Tento týden byly odebrány vzorky ke kontrole v nádrži v areálu Heipark v Tošovicích. Kvalita vody ve všech uvedených nádržích je vyhovující, pouze v případě bazénu plavci došlo k přechodnému zhoršení mikrobiologické kvality vody a voda byla přes minulý víkend označena jako nevhodná ke koupání. V současné době již voda v bazénu plavci Letního koupaliště Poruba vyhovuje požadavkům na kvalitu vody ke koupání.

K dispozici jsou výsledky z kontroly kvality vody v rámci dozorové činnosti KHS MSK v minulém týdnu na Frýdeckomístecku. Kvalita vody v kontrolovaných nádržích - nádrž u chaty Dukla a v areálu Horského hotelu Lorkova vila v Čeladné a velká a malá nádrž RA Krkoška v Kunčicích pod Ondřejníkem – byla vyhovující.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici [ZDE](#). Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.