


## Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

Slunečné počasí s teplotami vzduchu šplhající k 30 °C už mnohé z nás láká ke koupání. Ve 25. týdnu pokračovaly kontroly kvality vody na koupacích místech v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Zaměstnanci KHS MSK odebrali vzorky vody na třech místech Žermanické přehrady (Lučina, Soběšovice, Dolní Domaslavice), na dvou místech přehrady Olešná (Místek a Palkovice), v nádrži Brušperk, na třech místech vodní nádrže Těrlická přehrada (Pod Motolem, Těrlicko střed, Pacalůvka), v Kališově a Vrbickém jezeře.

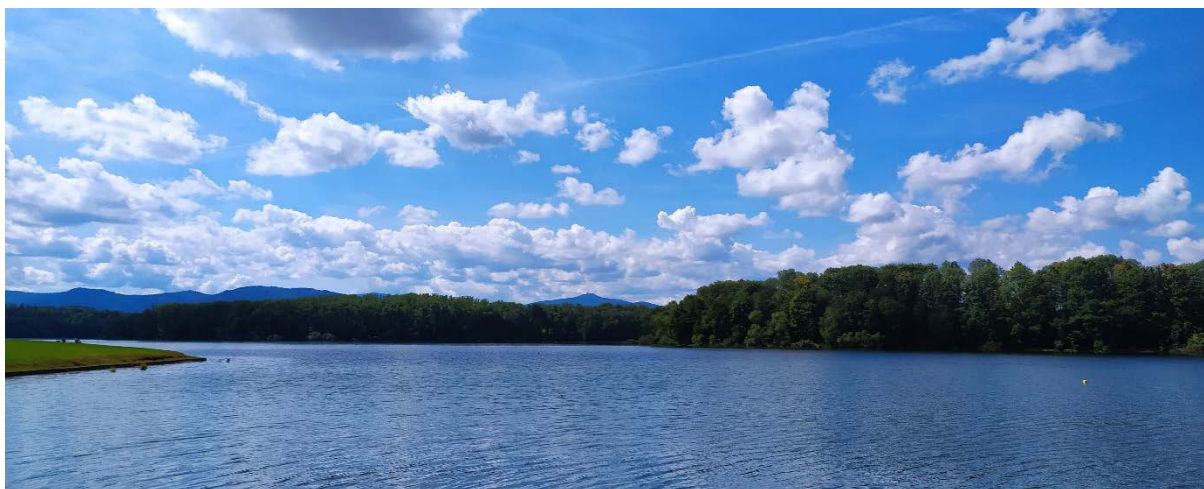

VN Žermanická přehrada, okres: Frýdek - Místek, Foto: KHS

Začátkem tohoto týdne zajistila laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ve Vrbickém jezeře a vodních nádržích Těrlická přehrada a Brušperk sběr vodních plžů ke stanovení původců cercárie dermatitidy. V žádném z odebraných vzorků nebyly nalezeny cercárie schopné způsobit u lidí toto onemocnění. S ohledem na potvrzený výskyt plžů vylučujících cercárie při odběru před zahájením letošní koupací sezóny ve Vrbickém jezeře a v Těrlické přehradě – Pacalůvka, však riziko onemocnění cercárie dermatitidou v souvislosti s koupáním nelze vyloučit a nadále je zde voda hodnocena jako zhoršená jakost s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci.



Vrbické jezero, okres Karviná, Foto: KHS

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109

podatelna@khsova.cz, [www.khsova.cz](http://www.khsova.cz), ID datové schránky: w8pai4f

V případě výskytu zdravotních problémů po koupání žádáme občany, aby tuto skutečnost oznámili na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, popřípadě vyplnili dotazník umístěný na webových stránkách KHS MSK v sekci „koupání ve volné přírodě“.

Ve vodních nádržích Olešná a Brušperk je snížena průhlednost vody a v důsledku toho je kvalita vody hodnocena jako voda vhodná ke koupání se zhoršenými vlastnostmi. Voda v ostatních uvedených vodních plochách ve volné přírodě je vhodná ke koupání. Průběžně dochází také k jejímu prohřátí a teplota vody již překračuje příjemných 20 °C.



VN Olešná, okres Frýdek - Místek, Foto: KHS

Dle monitorovacího kalendáře zajistil odběr vzorků vody ke kontrole provozovatel sportovně rekreačního areálu štěrkovny Hlučín a Karvinského moře. Výsledky provedených laboratorních rozborů prokázaly vyhovující jakost vody.



Štěrkovna Hlučín, okres Opava, Foto: KHS

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici [ZDE](#). Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**  
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava  
Tel: 595 138 111, Fax: 595 138 109  
[podatelna@khsova.cz](mailto:podatelna@khsova.cz), [www.khsova.cz](http://www.khsova.cz), ID datové schránky: w8pai4f