


## Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

S pokračující koupací sezónou ve 32. kalendářním týdnu prováděli zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje v okresech pravidelné sledování kvality vody ke koupání v přírodě v okresech Bruntál (tři koupací místa na vodní nádrži Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Pod hradem v Bohušově, lom ve Svobodných Heřmanicích), Nový Jičín (nádrže Čerták, Kacabaja, Větrkovice a Údolí Mladých) a Opava (Stříbrné jezero). K ověření vývoje kvality vody byly mimořádně odebrány vzorky v nádržích Olešná, Brušperk a Žermanice na Frýdeckomístecku.

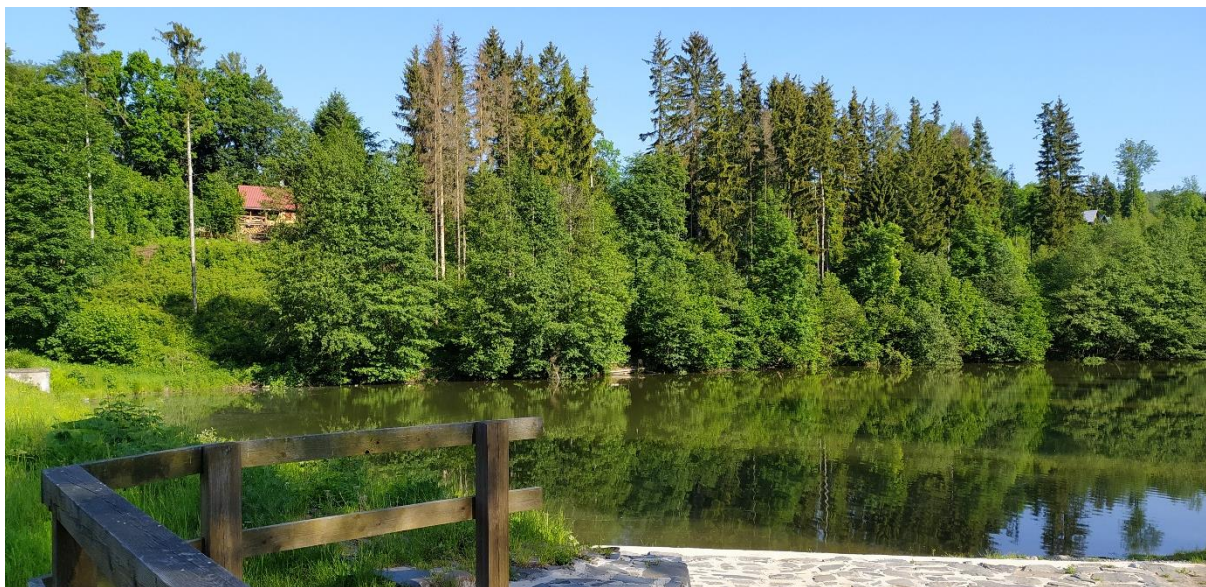

Rybník Tvrdkov, okres Bruntál, Foto: KHS

Laboratorní analýzy potvrdily masivní rozvoj toxických sinic ve vodní nádrži Olešná. Z uvedeného důvodu je voda v této nádrži nebezpečná ke koupání a dne 7.8.2024 byl ze strany KHS MSK vydán veřejnou vyhláškou, opatřením obecné povahy, dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání na dvou koupacích místech VN Olešná - Místek a Palkovice. Tento zákaz platí do odvolání a v případě, že nebude odvolán, do konce koupací sezóny 2024. Sinice obsahují látky, které mohou způsobovat alergické reakce. V závislosti na individuální citlivosti a době pobytu ve vodě se u koupajícího mohou vyskytovat různé projevy, např. kožní vyrážky, zarudlé oči, rýma. Některé druhy sinic mohou produkovat i jedovaté látky (toxiny), které mohou následně způsobit střevní a žaludeční potíže, bolesti hlavy, ale i vážnější jaterní problémy.



Vodní nádrž Olešná, okres Frýdek - Místek, Foto: KHS

**Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě**

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

[podatelna@khssova.cz](mailto:podatelna@khssova.cz), [www.khssova.cz](http://www.khssova.cz), ID datové schránky: w8pai4f

Zhoršenou jakost vody ke koupání vykazuje nádrž Žermanice, množství sinic a chlorofylu-a překročily hodnoty druhého stupně již na všech třech koupacích místech, a proto hodnotíme červeným symbolem - voda nevhodná ke koupání. Ve vodní nádrži Brušperk došlo k mírnému zlepšení z hlediska hodnocení množství sinic, nicméně riziko vzniku onemocnění nelze vyloučit. K ověření vývoje kvality vody budou v následujícím týdnu odebrány kontrolní vzorky. Změna hodnocení na oranžový symbol – zhoršená jakost vody také proběhla ve vodní nádrži Údolí mladých v Bílovci, z důvodu zvýšení množství sinic ve vodě.



Vodní nádrž Žermanice, okres Frýdek - Místek, Foto: KHS

Ve srovnání s minulým odběrem nebyly prokázány významné rozdíly v kvalitě rybníku Pod hradem v Bohušově, kde nadále platí hodnocení zhoršená jakost vody.

Voda na ostatních výše uvedených vodních plochách je vhodná ke koupání.

Průběžně pokračují kontroly kvality vody v provozovaných koupalištích jednak samotnými provozovateli, ale také v rámci dozorové činnosti KHS MSK. Všechny dostupné výsledky za poslední týdny za poslední týdny jsou k dispozici na webových stránkách KHS MSK.

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici [ZDE](#). Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.