


Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

Ve 24. kalendářním týdnu počasí ke koupání příliš neláká. Podle aktuální předpovědi se však v následujících dnech očekává oteplení. Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pokračují v pravidelných odběrech vzorků koupacích vod na Bruntálsku (Slezská Harta, rybníky Tvrdkov, Edrovice a Pod hradem v Bohušově), na Opavsku (Stříbrné jezero, VN Budišov nad Budišovkou) a v okrese Nový Jičín (nádrže Kacabaja v Hodslavicích, Údolí mladých v Bílovci, Čerták v Novém Jičíně a Větrkovice v Kopřivnici). K ověření vývoje jakosti vody z důvodu výskytu sinic byl odebrán vzorek ve vodní nádrži Brušperk.



VN Slezská Harta – Nová pláž, okres Bruntál, Foto: KHS

Laboratorní analýzy odebraných vzorků vody neodhalily ve srovnání s 22. kalendářním týdnem žádné výrazné změny v její kvalitě. Ve vodní nádrži Brušperk však došlo ke zlepšení – výsledky prokázaly pokles množství sinic a chlorofylu. Z tohoto důvodu je nově označena oranžovým symbolem, což znamená zhoršenou jakost vody s mírnou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. Kontrolní odběry budou pokračovat dle monitorovacího kalendáře i v příštím týdnu za účelem sledování dalšího vývoje sinic.

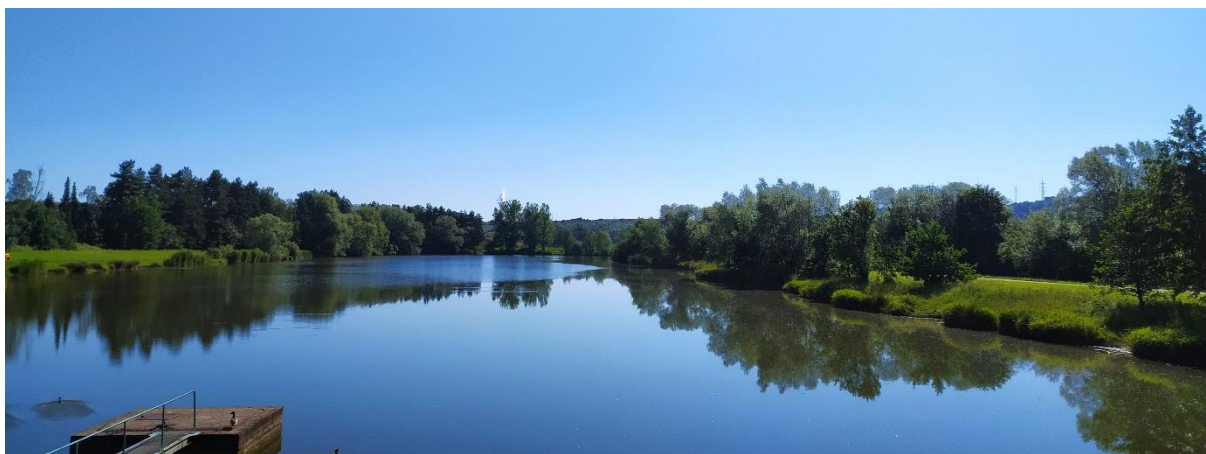

VN Brušperk, okres Frýdek – Místek, Foto: KHS

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khsoba.cz, www.khsoba.cz, ID datové schránky: w8pai4f


Ve vodní nádrži Kacabaja v Hodslavicích, Údolí mladých v Bílovci, Čerták, ve Stříbrném jezeře a rybníku Pod hradem v Bohušově byla zaznamenána průhlednost vody menší než jeden metr, z tohoto důvodu je kvalita vody označena zeleným symbolem tzn. voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi – zhoršená jakost bez zdravotních rizik.

Ostatní výše uvedené koupací místa jsou vhodná ke koupání.



VN Kacabaja, okres Nový Jičín, Foto: KHS

První kontroly kvality vody byly zajištěny provozovatelem přírodního koupacího biotopu Studénka a přírodního koupaliště v areálu Hotelu Ondrášův dvůr. Dále také v bazénu plavci v areálu letního koupaliště Ostrava – Poruba. Tento bazén je provozován v režimu přírodního koupaliště (nádrž ke koupání s řízeným přítokem a odtokem chemicky neupravované vody). Ve všech případech prokázaly laboratorní výsledky vyhovující jakost vody.

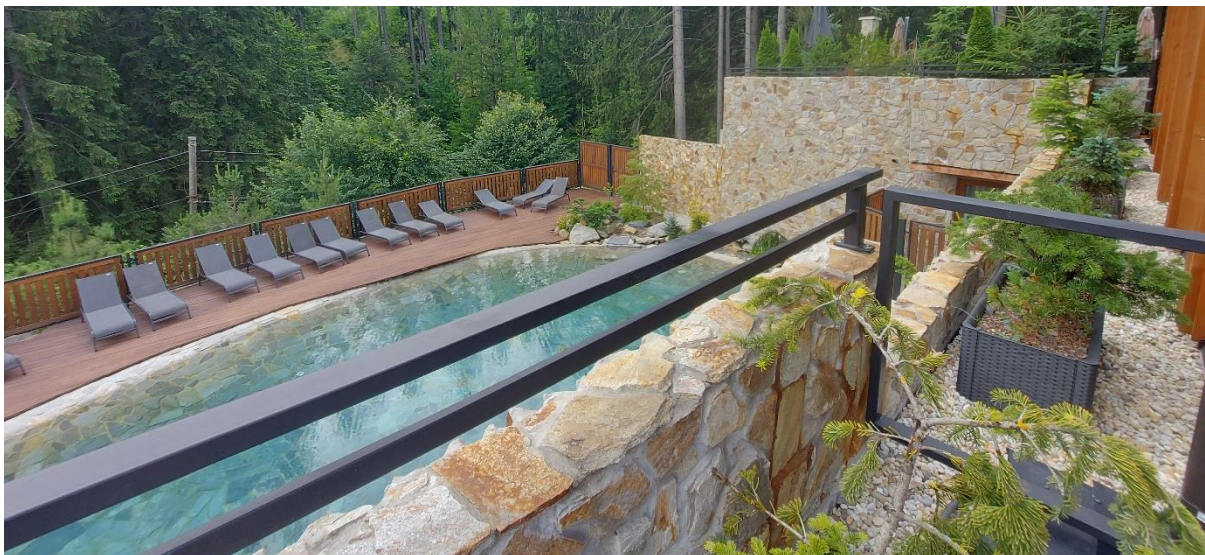

VN v areálu Ondrášův dvůr, okres Frýdek – Místek, Foto: KHS

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici [ZDE](#). Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f